

173013060092

报告编号: W221527

检验检测报告

Test Report

样品名称: 出厂水

委托单位: 平罗县德渊润农水务有限公司

检验类别: 委托检测

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站



宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检 验 检 测 报 告
(Test Report)

样品编号: W221527

共 4 页/第 1 页

委托单位	平罗县德渊润农水务有限公司	采样环境	天气:晴 气温:3~-13℃
样品名称	出厂水	检验类别	委托检测
采样地点	平罗县南部水厂	采样日期	2022. 12. 7
样品数量	5 份/7L	采样人	张伟 马晓超
样品状态	清澈透明液体 (G、P)	原编号或生产单位	—
检测项目	“总大肠菌群、耐热大肠菌群” 等共 38 项。	—	—
标准依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006) 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)		
主要检测设备	NovAA400P 原子吸收分光光度计 AFS933 原子荧光光度计 Metrhm930 离子色谱仪 Agilent7890B GC 气相色谱仪 吉天 FIA6000+流动注射仪 (以上设备均在检定周期之内)		
检验结论	委托样品所检项目结果见下页。 签发日期: 2022年12月21日 (检测检验专用章)		

批准:

张彦江

审核:

吴学芳

编制: 赵小燕

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检 验 检 测 报 告
(Test Report)

样品编号: W221527

共 4 页/第 2 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 2.3	不得检出	未检出	合格
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 3.2	不得检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 4.2	不得检出	未检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 1.1	≤100	0	合格
5	砷	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 6.1	≤0.01	0.000508	合格
6	镉	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 9.1	≤0.005	0.00132	合格
7	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 10.1	≤0.05	<0.004	合格
8	铅	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 11.1	≤0.01	<0.000420	合格
9	汞	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 8.1	≤0.001	0.000158	合格
10	硒	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 7.1	≤0.01	0.000107	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T 5750 • 5—2006 中的 4.1	≤0.05	<0.002	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5—2006 中的 3.1	≤1.0	0.46	合格
13	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5— 2006 中的 3.2	≤10	2.90	合格
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1.2	≤0.06	0.0003	合格
15	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1.2	≤0.002	0.0003	合格
16	色 度	度	GB/T 5750.4 -2006 中的 1.1	≤15	5	合格
17	浑 浊 度	NTU	GB/T 5750.4 -2006 中的 2.1	≤1	0.99	合格
				水源与净水技术条件限制时为 3		

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221527

共 4 页/第 3 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
18	臭 和 味	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 3.1	无异臭异味	无	合格
19	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 4.1	无	无	合格
20	pH	无量纲	GB/T 5750.4 -2006 中的 5.1	6.5-8.5	7.69	合格
21	铝	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 1.1	≤0.2	<0.008	合格
22	铁	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 2.1	≤0.3	<0.012	合格
23	锰	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 3.1	≤0.1	0.051	合格
24	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	≤1.0	0.072	合格
25	锌	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 5.1	≤1.0	<0.010	合格
26	氯化物	mg/L	GB/T5750.5 -2006 中 3.2	≤250	204.1	合格
27	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	≤250	171.9	合格
28	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 8.1	≤1000	984	合格
29	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中 7.1	≤450	401.2	合格
30	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7 -2006 中的 1.1 和 1.2	≤3	0.79	合格
				水源限制, 原水耗氧量 量>6 mg/L 时为 5		
31	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 9.1	≤0.002	<0.002	合格
32	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 10.1	≤0.3	<0.10	合格
33	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中 1.1	≤0.5	0.13	合格
34	总 β 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中的 2.1	≤1	0.11	合格

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检 验 检 测 报 告
(Test Report)

样品编号: W221527

共 4 页/第 4 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
35	二氧化氯 (ClO ₂)	mg/L	GB/T 5750.11 -2006 中的 4.2	≥0.1 且 ≤0.8	0.10	合格
36	一氯胺 (总氯)	mg/L	GB/T 5750.11- 2006 中的 1.1	≥0.5	—	—
37	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10- 2006 中的 13.1	≤0.7	<0.003	合格
38	氯酸盐 (使用复合二氧化氯 消毒)	mg/L	GB/T 5750.10- 2006 中的 13.1	≤0.7	0.018	合格

以 下 空 白

批准: 陈海江

审核: 邵蓉

编制: 赵小燕


宁夏城市供水水质监测网

质量目标：

科学、公正、高效、和谐

质量承诺：

在检验活动中认真贯彻质量方针，充分保护客户的权益，科学、公正、高效、和谐地为客户提供优质服务。

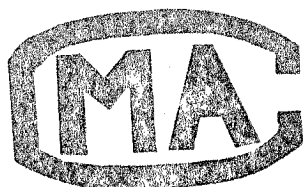

173013060092

报告编号: W221528

检验检测报告

Test Report

样品名称: 管网水

委托单位: 平罗县德渊润农水务有限公司


检验类别: 委托检测

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站


宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检验检测报告
(Test Report)

样品编号: W221528


共 4 页/第 1 页

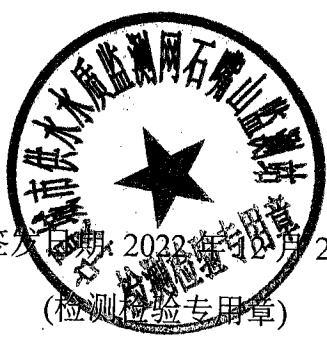委托单位	平罗县德渊润农水务有限公司	采样环境	天气:晴 气温:3~-13℃
样品名称	管网水	检验类别	委托检测
采样地点	姚伏村姚中商店	采样日期	2022.12.7
样品数量	5 份/7L	采样人	张伟 马晓超
样品状态	清澈透明液体 (G、P)	原编号或生产单位	—
检测项目	“总大肠菌群、耐热大肠菌群” 等共 38 项。	—	—
标准依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006) 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)		
主要检测设备	NovAA400P 原子吸收分光光度计 AFS933 原子荧光光度计 Metrhm930 离子色谱仪 Agilent7890B GC 气相色谱仪 吉天 FIA6000+流动注射仪 (以上设备均在检定周期之内)		
检验结论	委托样品所检项目结果见下页。  签发日期: 2022 年 12 月 21 日 (检测检验专用章)		

批准:



审核:



编制: 赵小燕

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检验检测报告

(Test Report)

样品编号: W221528

共 4 页/第 2 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 2.3	不得检出	未检出	合格
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 3.2	不得检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 4.2	不得检出	未检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 1.1	≤100	4	合格
5	砷	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 6.1	≤0.01	0.00110	合格
6	镉	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 9.1	≤0.005	0.000977	合格
7	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 10.1	≤0.05	<0.004	合格
8	铅	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 11.1	≤0.01	<0.000420	合格
9	汞	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 8.1	≤0.001	0.000109	合格
10	硒	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 7.1	≤0.01	0.000150	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T 5750 • 5—2006 中的 4.1	≤0.05	<0.002	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5—2006 中的 3.1	≤1.0	0.38	合格
13	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5—2006 中的 3.2	≤10	3.94	合格
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1.2	≤0.06	0.0007	合格
15	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1.2	≤0.002	0.0003	合格
16	色 度	度	GB/T 5750.4 -2006 中的 1.1	≤15	5	合格
17	浑 浊 度	NTU	GB/T 5750.4 -2006 中的 2.1	≤1	0.98	合格
				水源与净水技术条件限制时为 3		



宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221528

共 4 页/第 3 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
18	臭 和 味	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 3.1	无异臭异味	无	合格
19	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 4.1	无	无	合格
20	pH	无量纲	GB/T 5750.4 -2006 中的 5.1	6.5-8.5	7.65	合格
21	铝	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 1.1	≤0.2	<0.008	合格
22	铁	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 2.1	≤0.3	0.036	合格
23	锰	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 3.1	≤0.1	0.038	合格
24	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	≤1.0	0.059	合格
25	锌	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 5.1	≤1.0	<0.010	合格
26	氯化物	mg/L	GB/T5750.5 -2006 中 3.2	≤250	159.4	合格
27	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	≤250	152.4	合格
28	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 8.1	≤1000	756	合格
29	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中 7.1	≤450	357.1	合格
30	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7 -2006 中的 1.1 和 1.2	≤3	0.87	合格
				水源限制, 原水耗氧量 >6 mg/L 时为 5		
31	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 9.1	≤0.002	<0.002	合格
32	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 10.1	≤0.3	<0.10	合格
33	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中 1.1	≤0.5	0.29	合格
34	总 β 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中的 2.1	≤1	0.20	合格

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检 验 检 测 报 告
(Test Report)

样品编号: W221528

共 4 页/第 4 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
35	二氧化氯 (ClO ₂)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 4.2	≥0.02 且 ≤0.8	0.02	合格
36	一氯胺 (总氯)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 1.1	≥0.5	—	—
37	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	<0.003	合格
38	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	<0.003	合格

以 下 空 白

批准: 陈送江

审核: 邵香


编制: 赵小燕

质量目标：

科学、公正、高效、和谐

质量承诺：

在检验活动中认真贯彻质量方针，充分保护客户的权益，科学、公正、高效、和谐地为客户提供优质服务。

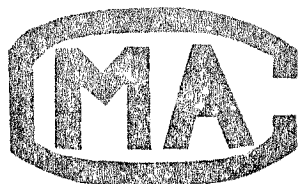

173013060092

报告编号: W221526

检验检测报告

Test Report

样品名称: 出厂水

委托单位: 平罗县德渊润农水务有限公司

检验类别: 委托检测

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站



宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检验检测报告

(Test Report)

样品编号: W221526

共 4 页/第 1 页

委托单位	平罗县德渊润农水务有限公司	采样环境	天气:晴 气温:3~-13℃
样品名称	出厂水	检验类别	委托检测
采样地点	平罗县头闸水厂	采样日期	2022.12.7
样品数量	5 份/7L	采样人	张伟 马晓超
样品状态	清澈透明液体 (G、P)	原编号或生产单位	—
检测项目	“总大肠菌群、耐热大肠菌群” 等共 38 项。	—	—
标准依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006) 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)		
主要检测设备	NovAA400P 原子吸收分光光度计 AFS933 原子荧光光度计 Metrhm930 离子色谱仪 Agilent7890B GC 气相色谱仪 吉天 FIA6000+流动注射仪 (以上设备均在检定周期之内)		
检验结论	委托样品所检项目结果见下页。  签发日期: 2022 年 12 月 21 日 (检测检验专用章)		

批准:

张永江

审核:

邵萍

编制: 赵小燕

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221526

共 4 页/第 2 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 2.3	不得检出	未检出	合格
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 3.2	不得检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 4.2	不得检出	未检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 1.1	≤100	3	合格
5	砷	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 6.1	≤0.01	0.000648	合格
6	镉	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 9.1	≤0.005	0.000621	合格
7	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 10.1	≤0.05	<0.004	合格
8	铅	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 11.1	≤0.01	<0.000420	合格
9	汞	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 8.1	≤0.001	0.000164	合格
10	硒	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 7.1	≤0.01	0.000148	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T 5750 • 5—2006 中的 4.1	≤0.05	<0.002	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5—2006 中的 3.1	≤1.0	0.35	合格
13	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5—2006 中的 3.2	≤10	5.54	合格
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1.2	≤0.06	0.0006	合格
15	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1.2	≤0.002	0.0004	合格
16	色 度	度	GB/T 5750.4 -2006 中的 1.1	≤15	5	合格
17	浑 浊 度	NTU	GB/T 5750.4 -2006 中的 2.1	≤1	0.55	合格
				水源与净水技术条件限制时为 3		

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221526

共 4 页/第 3 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
18	臭 和 味	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 3.1	无异臭异味	无	合格
19	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 4.1	无	无	合格
20	pH	无量纲	GB/T 5750.4 -2006 中的 5.1	6.5-8.5	7.83	合格
21	铝	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 1.1	≤0.2	<0.008	合格
22	铁	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 2.1	≤0.3	<0.012	合格
23	锰	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 3.1	≤0.1	0.019	合格
24	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	≤1.0	0.069	合格
25	锌	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 5.1	≤1.0	<0.010	合格
26	氯化物	mg/L	GB/T5750.5 -2006 中 3.2	≤250	46.1	合格
27	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	≤250	77.8	合格
28	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 8.1	≤1000	483	合格
29	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中 7.1	≤450	212.6	合格
30	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7 -2006 中的 1.1 和 1.2	≤3	0.71	合格
				水源限制, 原水耗氧量 量>6 mg/L 时为 5		
31	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 9.1	≤0.002	<0.002	合格
32	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 10.1	≤0.3	<0.10	合格
33	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中 1.1	≤0.5	0.18	合格
34	总 β 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中的 2.1	≤1	0.15	合格

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检 验 检 测 报 告
(Test Report)

样品编号: W221526

共 4 页/第 4 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
35	二氧化氯 (ClO ₂)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 4.2	≥0.1 且 ≤0.8	0.10	合格
36	一氯胺 (总氯)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 1.1	≥0.5	—	—
37	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	0.014	合格
38	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	<0.003	合格

以 下 空 白

批准: 张学江

审核: 邵莹


编制: 赵小燕

质量目标：

科学、公正、高效、和谐

质量承诺：

在检验活动中认真贯彻质量方针，充分保护客户的权益，科学、公正、高效、和谐地为客户提供优质服务。

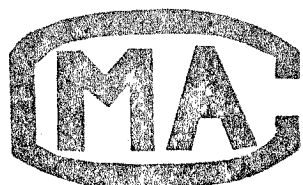

173013060092

报告编号: W221525

检验检测报告

Test Report

样品名称: 管网水

委托单位: 平罗县德渊润农水务有限公司

检验类别: 委托检测

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站



宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检验检测报告

(Test Report)

样品编号: W221525

共 4 页/第 1 页

委托单位	平罗县德渊润农水务有限公司	采样环境	天气:晴 气温:3~-13℃
样品名称	管网水	检验类别	委托检测
采样地点	高庄乡金星三队	采样日期	2022.12.7
样品数量	5 份/7L	采样人	张伟 马晓超
样品状态	清澈透明液体 (G、P)	原编号或生产单位	—
检测项目	“总大肠菌群、耐热大肠菌群”等共 38 项。	—	—
标准依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006) 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)		
主要检测设备	NovAA400P 原子吸收分光光度计 AFS933 原子荧光光度计 Mettrhm930 离子色谱仪 Agilent7890B GC 气相色谱仪 吉天 FIA6000+流动注射仪 (以上设备均在检定周期之内)		
检验结论	委托样品所检项目结果见下页。  签发日期: 2022 年 12 月 21 日 (检测检验专用章)		

批准:

(Signature)

审核:

(Signature)

编制: 赵小燕

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221525

共 4 页/第 2 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750·12—2006 中的 2.3	不得检出	未检出	合格
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750·12—2006 中的 3.2	不得检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750·12—2006 中的 4.2	不得检出	未检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750·12—2006 中的 1.1	≤100	2	合格
5	砷	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 6.1	≤0.01	0.000706	合格
6	镉	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 9.1	≤0.005	0.000666	合格
7	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 10.1	≤0.05	<0.004	合格
8	铅	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 11.1	≤0.01	<0.000420	合格
9	汞	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 8.1	≤0.001	0.000163	合格
10	硒	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 7.1	≤0.01	0.000147	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T 5750·5—2006 中的 4.1	≤0.05	<0.002	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5—2006 中的 3.1	≤1.0	0.32	合格
13	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5—2006 中的 3.2	≤10	5.74	合格
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750·8—2006 中的 1.2	≤0.06	0.0003	合格
15	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750·8—2006 中的 1.2	≤0.002	0.0004	合格
16	色 度	度	GB/T 5750.4 -2006 中的 1.1	≤15	5	合格
17	浑 浊 度	NTU	GB/T 5750.4 -2006 中的 2.1	≤1	0.98	合格
				水源与净水技术条件限制时为 3		

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221525

共 4 页/第 3 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
18	臭 和 味	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 3.1	无异臭异味	无	合格
19	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 4.1	无	无	合格
20	pH	无量纲	GB/T 5750.4 -2006 中的 5.1	6.5-8.5	7.76	合格
21	铝	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 1.1	≤0.2	<0.008	合格
22	铁	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 2.1	≤0.3	<0.012	合格
23	锰	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 3.1	≤0.1	0.040	合格
24	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	≤1.0	0.069	合格
25	锌	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 5.1	≤1.0	<0.010	合格
26	氯化物	mg/L	GB/T5750.5 -2006 中 3.2	≤250	45.0	合格
27	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	≤250	78.2	合格
28	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 8.1	≤1000	514	合格
29	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中 7.1	≤450	238.6	合格
30	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7 -2006 中的 1.1 和 1.2	≤3 水源限制, 原水耗氧 量>6 mg/L 时为 5	0.87	合格
31	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 9.1	≤0.002	<0.002	合格
32	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 10.1	≤0.3	<0.10	合格
33	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中 1.1	≤0.5	0.15	合格
34	总 β 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中的 2.1	≤1	0.13	合格

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检 验 检 测 报 告
(Test Report)

样品编号: W221525

共 4 页/第 4 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
35	二氧化氯 (ClO ₂)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 4.2	≥0.02 且 ≤0.8	0.08	合格
36	一氯胺 (总氯)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 1.1	≥0.5	—	—
37	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	<0.003	合格
38	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	<0.003	合格

以 下 空 白

批准: 赵小燕

审核: 邵莹


编制: 赵小燕

质量目标：

科学、公正、高效、和谐

质量承诺：

在检验活动中认真贯彻质量方针，充分保护客户的权益，科学、公正、高效、和谐地为客户提供优质服务。

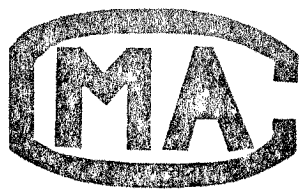

173013060092

报告编号: W221524

检验检测报告

Test Report

样品名称: 出厂水

委托单位: 平罗县德渊水务有限公司

检验类别: 委托检测

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检验检测报告
(Test Report)

样品编号: W221524

共 4 页/第 1 页

委托单位	平罗县德渊水务有限公司	采样环境	天气:晴 气温:3~-13℃
样品名称	出厂水	检验类别	委托检测
采样地点	第二水厂	采样日期	2022.12.7
样品数量	5 份/7L	采样人	张伟 马晓超
样品状态	清澈透明液体 (G、P)	原编号或生产单位	—
检测项目	“总大肠菌群、耐热大肠菌群”等共 38 项。	—	—
标准依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006) 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)		
主要检测设备	NovAA400P 原子吸收分光光度计 AFS933 原子荧光光度计 Mettrhm930 离子色谱仪 Agilent7890B GC 气相色谱仪 吉天 FIA6000+流动注射仪 (以上设备均在检定周期之内)		
检验结论	委托样品所检项目结果见下页。  签发日期: 2022年12月21日 (检测检验专用章)		

批准: 张学江

审核: 马晓超

编制: 赵小燕

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221524

共 4 页/第 2 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 2.3	不得检出	未检出	合格
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 3.2	不得检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 4.2	不得检出	未检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 1.1	≤100	0	合格
5	砷	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 6.1	≤0.01	0.000567	合格
6	镉	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 9.1	≤0.005	0.000232	合格
7	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 10.1	≤0.05	<0.004	合格
8	铅	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 11.1	≤0.01	<0.000420	合格
9	汞	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 8.1	≤0.001	0.000126	合格
10	硒	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 7.1	≤0.01	0.000186	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T 5750 • 5—2006 中的 4.1	≤0.05	<0.002	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中的 3.1	≤1.0	0.13	合格
13	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5- 2006 中的 3.2	≤10	5.85	合格
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1.2	≤0.06	0.0003	合格
15	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1.2	≤0.002	0.0004	合格
16	色 度	度	GB/T 5750.4 -2006 中的 1.1	≤15	5	合格
17	浑 浊 度	NTU	GB/T 5750.4 -2006 中的 2.1	≤1	0.59	合格
				水源与净水技术条件限制时为 3		

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221524

共 4 页/第 3 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
18	臭 和 味	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 3.1	无异臭异味	无	合格
19	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 4.1	无	无	合格
20	pH	无量纲	GB/T 5750.4 -2006 中的 5.1	6.5-8.5	7.88	合格
21	铝	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 1.1	≤0.2	<0.008	合格
22	铁	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 2.1	≤0.3	<0.012	合格
23	锰	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 3.1	≤0.1	0.035	合格
24	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	≤1.0	0.067	合格
25	锌	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 5.1	≤1.0	<0.010	合格
26	氯化物	mg/L	GB/T5750.5 -2006 中 3.2	≤250	33.0	合格
27	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	≤250	75.3	合格
28	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 8.1	≤1000	390	合格
29	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中 7.1	≤450	264.6	合格
30	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7 -2006 中的 1.1 和 1.2	≤3	0.99	合格
				水源限制, 原水耗氧量 量>6 mg/L 时为 5		
31	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 9.1	≤0.002	<0.002	合格
32	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 10.1	≤0.3	<0.10	合格
33	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中 1.1	≤0.5	0.18	合格
34	总 β 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中的 2.1	≤1	0.17	合格

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检 验 检 测 报 告
(Test Report)

样品编号: W221524

共 4 页/第 4 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
35	二氧化氯 (ClO ₂)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 4.2	≥0.1 且 ≤0.8	0.19	合格
36	一氯胺 (总氯)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 1.1	≥0.5	—	—
37	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	0.059	合格
38	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	0.127	合格

以下空白

批准: 陈海宁

审核: 邱莹

编制: 赵小燕


质量目标:

科学、公正、高效、和谐

质量承诺:

在检验活动中认真贯彻质量方针，充分保护客户的权益，科学、公正、高效、和谐地为客户提供优质服务。

检验检测机构资质认定证书

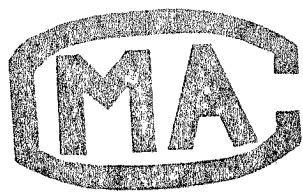

173013060092

报告编号: W221529

检验检测报告

Test Report

样品名称: 管网水

委托单位: 平罗县德渊水务有限公司

检验类别: 委托检测

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站



宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检 验 检 测 报 告
(Test Report)

样品编号: W221529

共 4 页/第 1 页

委托单位	平罗县德渊水务有限公司	采样环境	天气:晴 气温:3~-13℃
样品名称	管网水	检验类别	委托检测
采样地点	前进农场场部军涛拉面馆	采样日期	2022. 12. 7
样品数量	5 份/7L	采样人	张伟 马晓超
样品状态	清澈透明液体 (G、P)	原编号或生产单位	—
检测项目	“总大肠菌群、耐热大肠菌群”等共 38 项。	—	—
标准依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006) 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)		
主要检测设备	NovAA400P 原子吸收分光光度计 AFS933 原子荧光光度计 Metrhm930 离子色谱仪 Agilent7890B GC 气相色谱仪 吉天 FIA6000+流动注射仪 (以上设备均在检定周期之内)		
检验结论	委托样品所检项目结果见下页。  签发日期: 2022 年 12 月 21 日 (检测检验专用章)		

批准:

陈学江

审核:

马晓超

编制: 赵小燕

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221529

共 4 页/第 2 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 2. 3	不得检出	未检出	合格
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 3. 2	不得检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 4. 2	不得检出	未检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 1. 1	≤100	1	合格
5	砷	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 6. 1	≤0. 01	0. 000679	合格
6	镉	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 9. 1	≤0. 005	0. 000180	合格
7	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 10. 1	≤0. 05	<0. 004	合格
8	铅	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 11. 1	≤0. 01	<0. 000420	合格
9	汞	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 8. 1	≤0. 001	0. 000115	合格
10	硒	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 7. 1	≤0. 01	0. 000182	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T 5750 • 5—2006 中的 4. 1	≤0. 05	<0. 002	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T 5750. 5-2006 中的 3. 1	≤1. 0	0. 14	合格
13	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750. 5- 2006 中的 3. 2	≤10	5. 80	合格
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1. 2	≤0. 06	0. 0003	合格
15	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1. 2	≤0. 002	0. 0003	合格
16	色 度	度	GB/T 5750. 4 -2006 中的 1. 1	≤15	5	合格
17	浑 浊 度	NTU	GB/T 5750. 4 -2006 中的 2. 1	≤1	0. 96	合格
				水源与净水技术条件限制时为 3		

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221529

共 4 页/第 3 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
18	臭 和 味	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 3.1	无异臭异味	无	合格
19	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 4.1	无	无	合格
20	pH	无量纲	GB/T 5750.4 -2006 中的 5.1	6.5-8.5	7.75	合格
21	铝	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 1.1	≤0.2	<0.008	合格
22	铁	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 2.1	≤0.3	0.021	合格
23	锰	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 3.1	≤0.1	0.073	合格
24	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	≤1.0	0.039	合格
25	锌	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 5.1	≤1.0	<0.010	合格
26	氯化物	mg/L	GB/T5750.5 -2006 中 3.2	≤250	33.4	合格
27	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	≤250	75.1	合格
28	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 8.1	≤1000	428	合格
29	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中 7.1	≤450	240.6	合格
30	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7 -2006 中的 1.1 和 1.2	≤3 水源限制, 原水耗氧 量>6 mg/L 时为 5	0.87	合格
31	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 9.1	≤0.002	<0.002	合格
32	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 10.1	≤0.3	<0.10	合格
33	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中 1.1	≤0.5	0.37	合格
34	总 β 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中的 2.1	≤1	0.19	合格

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检 验 检 测 报 告
(Test Report)

样品编号: W221529

共 4 页/第 4 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
35	二氧化氯 (ClO ₂)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 4.2	≥0.02 且 ≤0.8	0.04	合格
36	一氯胺 (总氯)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 1.1	≥0.5	—	—
37	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	0.060	合格
38	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	0.066	合格

以 下 空 白

批准:

陈江

审核:

邵


编制: 赵小燕

质量目标：

科学、公正、高效、和谐

质量承诺：

在检验活动中认真贯彻质量方针，充分保护客户的权益，科学、公正、高效、和谐地为客户提供优质服务。

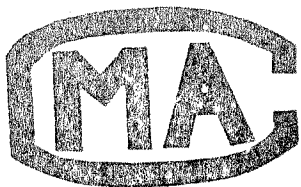

173013060092

报告编号: W221530


检验检测报告

Test Report

样品名称: 管网水

委托单位: 平罗县德渊水务有限公司

检验类别: 委托检测

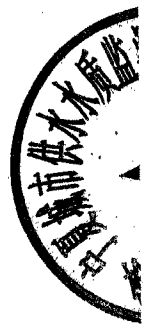

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检验检测报告
(Test Report)

样品编号: W221530

共 4 页/第 1 页

委托单位	平罗县德渊水务有限公司	采样环境	天气:晴 气温:3~-13℃
样品名称	管网水	检验类别	委托检测
采样地点	家和春天物业	采样日期	2022. 12. 7
样品数量	5 份/7L	采样人	张伟 马晓超
样品状态	清澈透明液体 (G、P)	原编号或生产单位	—
检测项目	“总大肠菌群、耐热大肠菌群” 等共 38 项。	—	—
标准依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006) 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)		
主要检测设备	NovAA400P 原子吸收分光光度计 AFS933 原子荧光光度计 Metrhm930 离子色谱仪 Agilent7890B GC 气相色谱仪 吉天 FIA6000+流动注射仪 (以上设备均在检定周期之内)		
检验结论	委托样品所检项目结果见下页。  签发日期: 2022 年 12 月 21 日 (检测检验专用章)		

批准: 陈学江

审核: 马晓超

编制: 赵小燕

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221530

共 4 页/第 2 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 2.3	不得检出	未检出	合格
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 3.2	不得检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 4.2	不得检出	未检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750 • 12—2006 中的 1.1	≤100	0	合格
5	砷	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 6.1	≤0.01	0.000636	合格
6	镉	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 9.1	≤0.005	0.000187	合格
7	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 10.1	≤0.05	<0.004	合格
8	铅	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 11.1	≤0.01	<0.000420	合格
9	汞	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 8.1	≤0.001	0.000118	合格
10	硒	mg/L	GB/T 5750 • 6—2006 中的 7.1	≤0.01	0.000151	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T 5750 • 5—2006 中的 4.1	≤0.05	<0.002	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中的 3.1	≤1.0	0.14	合格
13	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5- 2006 中的 3.2	≤10	6.52	合格
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1.2	≤0.06	0.0002	合格
15	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750 • 8—2006 中的 1.2	≤0.002	0.0002	合格
16	色 度	度	GB/T 5750.4 -2006 中的 1.1	≤15	5	合格
17	浑 浊 度	NTU	GB/T 5750.4 -2006 中的 2.1	≤1	0.19	合格
				水源与净水技术条件限制时为 3		

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检 验 检 测 报 告

(Test Report)

样品编号: W221530

共 4 页/第 3 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
18	臭 和 味	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 3.1	无异臭异味	无	合格
19	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4 -2006 中的 4.1	无	无	合格
20	pH	无量纲	GB/T 5750.4 -2006 中的 5.1	6.5-8.5	7.66	合格
21	铝	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 1.1	≤0.2	<0.008	合格
22	铁	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 2.1	≤0.3	0.025	合格
23	锰	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 3.1	≤0.1	0.042	合格
24	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	≤1.0	0.060	合格
25	锌	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 5.1	≤1.0	<0.010	合格
26	氯化物	mg/L	GB/T5750.5 -2006 中 3.2	≤250	34.4	合格
27	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	≤250	78.8	合格
28	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 8.1	≤1000	422	合格
29	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中 7.1	≤450	266.6	合格
30	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7 -2006 中的 1.1 和 1.2	≤3 水源限制, 原水耗氧 量>6 mg/L 时为 5	0.75	合格
31	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 9.1	≤0.002	<0.002	合格
32	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 10.1	≤0.3	<0.10	合格
33	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中 1.1	≤0.5	0.17	合格
34	总 β 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13 -2006 中的 2.1	≤1	0.13	合格

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站
检 验 检 测 报 告
(Test Report)


样品编号: W221530

共 4 页/第 4 页


序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	结论
35	二氧化氯 (ClO ₂)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 4.2	≥0.02 且 ≤0.8	0.06	合格
36	一氯胺 (总氯)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中的 1.1	≥0.5	—	—
37	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	0.152	合格
38	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中的 13.1	≤0.7	0.161	合格

以 下 空 白

批准:



审核:



编制: 赵小燕

质量目标：

科学、公正、高效、和谐

质量承诺：

在检验活动中认真贯彻质量方针，充分保护客户的权益，科学、公正、高效、和谐地为客户提供优质服务。